


Scheme of water level control in storage tank

Hlídání hladiny tří hladin v akumulční jímce

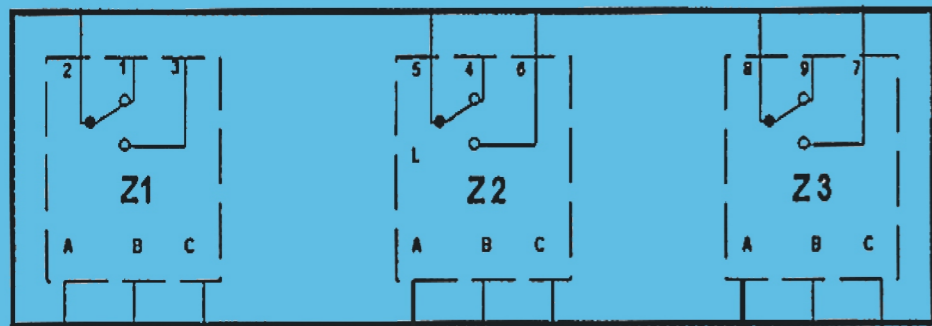

Z1 minimální hladina

Minimum level

Z2 chod čerpadla filtrace

Operation of filtration pump

Z3 dopouštění vody

Water drain

K připojení sond použijte vodič CYA 1,5 mm

For probe connection use conductor CYA 1,5 mm

Hladina vody pro sepnutí čerpadla filtrace

Water level – turning on the filtration pump

Hladina vody pro vypnutí dopouštění vody

Water level – turning off the water refill

Hladina vody pro vypnutí čerpadla filtrace

Water level – turning off the filtration pump

Hladina vody pro sepnutí dopouštění vody

Water level – turning on the water refill

2x havarijní hladina vody v nádrži

2x Emergency water level in a tank

Referenční sonda (musí být stále pod vodou)

Reference probes (must be below water level all the time)

